



## **INSTRUKCJA INSTALACJI i OBSŁUGI**

*System:* Prosty hotelowy sterownik przewodowy

*Modele:* **PQRCHCA0Q**  
**PQRCHCA0QW**

### **UWAGA**

- Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
- Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z państwowymi przepisami elektrycznymi wyłącznie przez osoby upoważnione.
- Po przeczytaniu instrukcji instalacji należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości

# SPIS TREŚCI

<b>Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .....</b>	<b>3</b>
<b>Opis części.....</b>	<b>4</b>
- Zdalny sterownik.....	4
- Akcesoria.....	4
<b>Instrukcja instalacji .....</b>	<b>5</b>
Sterowanie grupowe.....	6
Ustawienia instalacyjne .....	7
- Wejście w tryb instalacyjny.....	7
- Tabela kodów funkcji instalacji .....	8
- Tryb uruchomienia próbnego.....	9
- Ustawienie adresu sterowania centralnego.....	9
- E.S.P. ....	10
- Termistor .....	10
- Wybór wysokości sufitu.....	11
- Ustawienie ciśnienia statycznego .....	11
- Ustawienie master/ slave zdalnego sterownika.....	12
- Przelączanie skali Celsjusza/ Fahrenheita.....	12
<b>Instrukcja obsługi.....</b>	<b>13</b>
Praca standardowa .....	13
- Tryb chłodzenia .....	13
- Tryb ogrzewania .....	13
- Tryb automatyczny.....	13
- Tryb osuszania .....	13
- Tryb wentylacji .....	13
Ustawienia funkcji.....	14
- Wybór prędkości wentylatora .....	14
- Sprawdzenie temperatury pomieszczenia .....	14
- Zabezpieczenie przed dziećmi .....	14

# Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

W celu uniknięcia zagrożeń i zapewnienia jak najlepszej wydajności wyrobu zawsze należy przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

**! OSTRZEŻENIE** : Jeśli użytkownik nie przestrzega obowiązkowych zaleceń, może to spowodować śmierć lub poważne okaleczenie.

**! UWAGA** : Jeśli użytkownik nie przestrzega obowiązkowych zaleceń, może to spowodować skażenie lub uszkodzenie mienia.

## ! OSTRZEŻENIE

**Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika i innych osób.**

**Urządzenie należy zainstalować zgodnie z lokalnymi państwowymi przepisami dotyczącymi okablowania.**

**Informacje zawarte w instrukcji instalacji są przeznaczone dla wykwalifikowanych instalatorów przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i wyposażonych w odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe.**

**Niedopełnienie zaleceń uważnego przeczytania instrukcji oraz przestrzegania wszystkich wskazówek może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, uszkodzenia mienia, zranienia i/lub śmierci osób.**

### ■ Instalacja

**Instalację wyrobu należy zlecać serwisowi lub wyspecjalizowanemu jednostkom.**

- Może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub zranienia osób.

**W przypadku zmiany instalacji już zainstalowanego wyrobu, należy ją zlecać serwisowi lub wyspecjalizowanym jednostkom.**

- Może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wybuchu lub zranienia osób.

**Nie wolno dowolnie demontować, naprawiać ani modyfikować wyrobu.**

- Może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

### ■ Użytkowanie

**Nie umieszczać w pobliżu wyrobu materiałów łatwopalnych.**

- Może to być przyczyną pożaru.

**Nie dopuszczać, aby woda dostawała się do wyrobu.**

- Może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia wyrobu.

**Nie narażać wyrobu na wstrząsy.**

- Może to spowodować uszkodzenie wyrobu.

**W przypadku zawilgocenia wyrobu zwrócić się do serwisu lub wyspecjalizowanej jednostki.**

- Może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

**Nie uderzać wyrobu ostrymi ani szpiczastymi przedmiotami.**

- Może to spowodować uszkodzenie wyrobu na skutek zniszczenia części.

## ! UWAGA

### ■ Użytkowanie

**Nie czyścić wyrobu przy pomocy agresywnych środków, jak np. rozpuszczalnik. Używać miękkiej ściereczki.**

- Może to być przyczyną pożaru lub deformacji wyrobu.

**Nie naciskać zbyt mocno na ekran ani nie naciskać dwóch przycisków.**


- Może to być przyczyną uszkodzenia wyrobu lub jego nieprawidłowego działania.

**Nie dotykać ani nie ciągnąć za przewód mokrymi rękoma.**

- Może to spowodować uszkodzenie wyrobu lub porażenie prądem elektrycznym.


# Opis części

## Zdalny sterownik

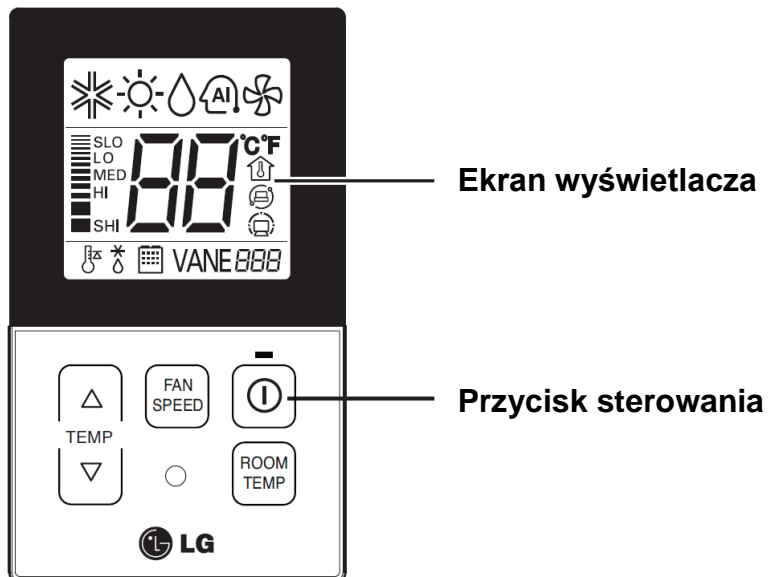


Panel sterowania	Ekran wyświetlacza	Opis
	18 – 30°C	<b>Przycisk regulacji temperatury:</b> Do regulacji temperatury podczas chłodzenia i ogrzewania.
		<b>Przycisk prędkości wewnętrznego wentylatora:</b> Reguluje prędkość wentylatora
		<b>Włącznik/ wyłącznik:</b> Włącza/ wyłącza zasilanie
		<b>Przycisk temperatury pomieszczenia:</b> Wyświetla temperaturę pomieszczenia. Np.) 23 °C


## Akcesoria



Przewód połączeniowy  
(1 szt., 10m)



Wkręty do mocowania  
(2 szt.)

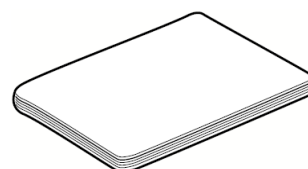


Instrukcja  
obsług/ instalacji

# Instrukcja instalacji

1. Płytkę instalacyjną zdalnego sterownika umieścić w wybranym miejscu i przymocować za pomocą dołączonych wkrętów.

- Należy uważać, aby przy mocowaniu nie zniekształcić płytki instalacyjnej zdalnego sterownika, ponieważ może to być przyczyną nieprawidłowego montażu sterownika. Jeśli stosowana jest podkładka wyrównująca, należy dokładnie dopasować do niej płytkę instalacyjną zdalnego sterownika.

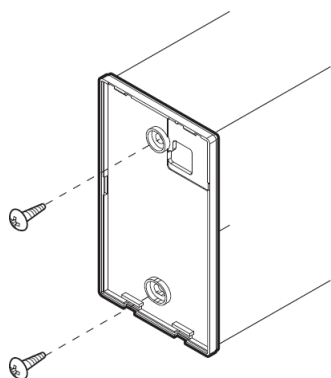


2. Przewody biegnące do przewodowego zdalnego sterownika można ułożyć w trzech kierunkach.

- Kierunek ułożenia: powierzchnia ściany, w górę, w prawo
- Jeśli przewód do zdalnego sterownika jest układany w górę lub z prawej strony, należy wykonać otwory do przeprowadzenia przewodów.


❖ Otwory do prowadzenia przewodów wykonać za pomocą ostro zakończonych narzędzi.

- (1) Prowadzenie przewodów do powierzchni ściany
- (2) Otwór do prowadzenia przewodów w górę
- (3) Otwór do prowadzenia przewodów z prawej strony

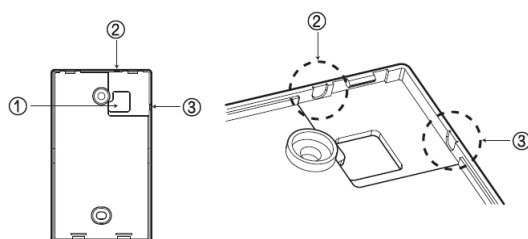

<Otwory do prowadzenia przewodów>

3. Za pomocą przewodu połączeniowego połączyć jednostkę wewnętrzną ze zdalnym sterownikiem.

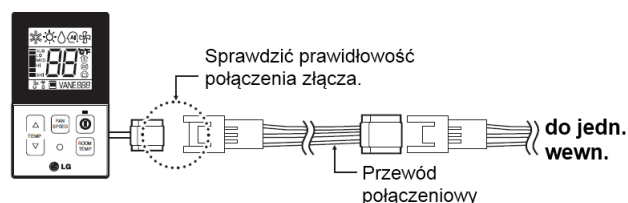

4. Gdy odległość pomiędzy zdalnym sterownikiem, a jednostką wewnętrzną przekracza 10m, należy użyć przewodu przedłużającego.

5. Po zamocowaniu górnej części zdalnego sterownika do płytki instalacyjnej, jak pokazano na rysunku obok, nacisnąć na jego dolną część, aby zamontować sterownik na płycie.


- Należy połączyć sterownik i płytkę instalacyjną tak, aby nie było między nimi żadnych szczelin u góry, u dołu, z prawej i lewej strony.



Do demontażu zdalnego sterownika z płytki instalacyjnej użyć wkrętaka, jak pokazano na rysunku poniżej. Należy włożyć go w dolny otwór, a następnie obrócić go w prawo i odłączyć zdalny sterownik.

- Są dwa otwory służące do odłączania zdalnego sterownika. Każdy z nich należy odłączać oddzielnie.


- Przy odłączaniu zdalnego sterownika należy uważać, aby nie uszkodzić jego wewnętrznych części.

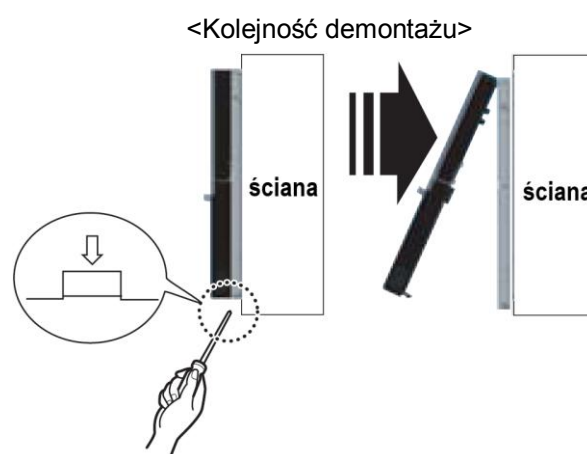

## Sterowanie grupowe

### Łączenia więcej niż dwóch jednostek wewnętrznych klimatyzatorów do jednego przewodowego zdalnego sterownika


Połączenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem przedstawionym poniżej:

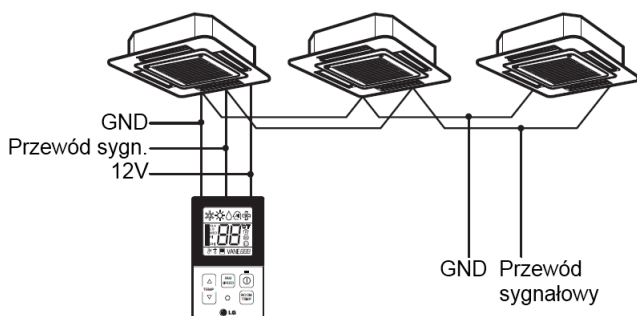


- Jeśli jednostka nie jest sterowana lokalnie, należy ją ustawić jako jednostkę podrzędną - slave.
- W sprawie sterowania lokalnego zapoznać się z instrukcją obsługi wyrobu.
- Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji wyrobu.

Sterowanie wieloma jednostkami wewnętrznymi poprzez funkcję sterownika lokalnego (jeden zdalny sterownik), należy zmienić ustawienia master/ slave jednostki wewnętrznej.

Dla jednostek typu **kasetonowego** i **kanalowego** zmienić należy ustawienie przełącznika na wewnętrznej płycie PCB:



przełącznik nr 3 OFF: Master  
(domyślne ustawienie fabryczne)




przełącznik nr 3 ON: Slave

Dla jednostek typu **ściennego** i **stojących** ustawienia master/ slave należy zmienić za pomocą bezprzewodowego zdalnego sterownika. (Szczegóły - patrz instrukcja obsługi bezprzewodowego zdalnego sterownika.)

### Łączenie więcej niż dwóch przewodowych zdalnych sterowników do jednej jednostki wewnętrznej klimatyzatora

Połączenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem przedstawionym poniżej:

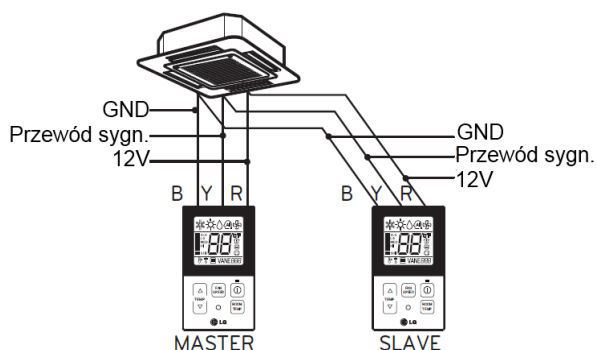

- W przypadku łączenia więcej niż dwóch przewodowych zdalnych sterowników do jednego klimatyzatora, jeden z przewodowych zdalnych sterowników należy ustawić jako nadrzędny master, a wszystkie pozostałe jako podrzędne slave, zgodnie z rysunkiem po prawej.
- W przypadku takiej instalacji, jak przedstawiona na rysunku po prawej, dla niektórych wyrobów nie jest możliwe sterowanie grupowe.

❖ W przypadku instalacji 2 zdalnych sterowników do jednej jednostki wewnętrznej poprzez funkcję sterowania lokalnego, należy ustawić konfigurację master / slave zdalnego sterownika. (Patrz ustawienia master / slave zdalnego sterownika). W przypadku sterowania grupowego niektóre funkcje, wyłączając podstawowe ustawienia trybów pracy, poziomu wentylatora (min./śr./maks.), blokadę zdalnego sterownika i ustawienia czasu, mogą być ograniczone.


- Przy sterowaniu grupowym należy ustawić master/ slave zdalnego sterownika. Szczegóły dotyczące sposobu ustawienia master / slave znajduje się w rozdziale instrukcji dotyczącym instalacji.

## Ustawienia instalacyjne


### Wejście w tryb instalacyjny

#### UWAGA


- Tryb ustawień instalacyjnych jest przeznaczony do ustawienia szczegółów funkcji zdalnego sterownika. Jeśli ustawienia instalacyjne nie zostaną poprawnie skonfigurowane, może to powodować problemy z wyrobem, zranienie użytkownika lub zniszczenie mienia. Czynności te muszą być wykonane przez instalatora z uprawnieniami. Wszelkie instalacje lub zmiany przeprowadzone przez osobę nie posiadającą uprawnień są wykonywane na jej odpowiedzialność. W takiej sytuacji nie będzie świadczony nieodpłatny serwis.

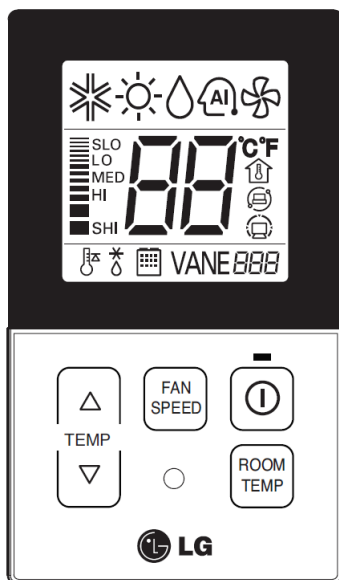

- 1 W celu wejścia w tryb ustawień instalacyjnych nacisnąć na 3 sekund jednocześnie przyciski

**regulacji temperatury**  oraz przycisk **temperatury pomieszczenia** 


- 2 Po wejściu w tryb ustawień instalacyjnych, u dołu ekranu LCD wyświetlany jest kod funkcji.

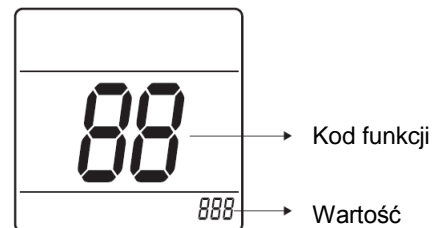

- W zależności od funkcji wyrobu, niektóre opcje mogą nie być wyświetlane lub mogą się różnić nazwy menu.

## Tabela kodów funkcji instalacji

1) Wyroby klimatyzacyjne ogólnego przeznaczenia

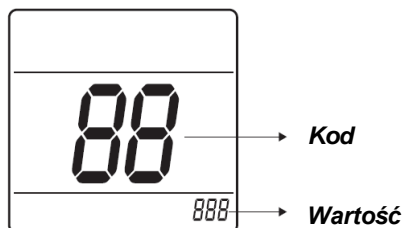

L.p.	Funkcja	Kod	Wartość
1	Uruchomienie próbne	<b>01</b>	01: ustawienie
2	Ustawienie adresu	<b>02</b>	00~FF: adres
3	Wartość E.S.P.	<b>03</b>	<p>&lt;Krok ESP&gt;      &lt;Wartość ESP&gt;      &lt;Przykład&gt;</p> <p>01: bardzo mały      0 ~ 255</p> <p>02: mały</p> <p>03: średni</p> <p>04: duży</p> <p>05: bardzo duży</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>
4	Termistor	<b>04</b>	01: zdalny 02: wewnętrzny 03: 2TH (2 termistory)
5	Wysokość sufitu	<b>05</b>	01: średnia 02: mała 03: wysoka 04: bardzo wysoka
6	Ciśnienie statyczne	<b>06</b>	01: V-H (strefa zmienna, wartość ESP wysoka) 02: F-H (strefa stała, wartość ESP wysoka) 03: V-L (strefa zmienna, wartość ESP niska) 04: F-L (strefa stała, wartość ESP niska)
7	Ustawienie grupy	<b>07</b>	00: slave 01: master
12	Przełączenie skali Celsjusza/ Fahrenheita	<b>12</b>	00: skala Celsjusza      (optymalizacja tylko dla USA) 01: skala Fahrenheita

\* W zależności od funkcji wyrobu, niektóre opcje mogą nie być wyświetlane.




## Tryb uruchomienia próbnego


Po zainstalowaniu wyrobu należy przeprowadzić uruchomienie próbne.

Szczegóły dotyczące tej operacji znajdują się w instrukcji dla wyrobu.


- 1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk



- 2 Miga wskazanie ustawienia '01'.

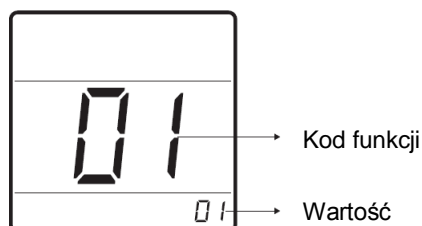

- 3 W celu rozpoczęcia testu nacisnąć przycisk




- 4 Naciśnięcie jakichkolwiek przycisków w czasie trwania uruchomienia próbnego powoduje przerwanie testu.


## Ustawienie adresu sterowania centralnego

Jest to funkcja służąca do zestawienia połączeń centralnego sterowania.


- 1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk



- 2 Naciskając przycisk wejść w ustawianie funkcji o kodzie '02'.

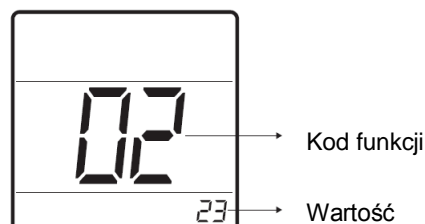

- 3 Ustawić numer grupy i numer jednostki wewnętrznej.



- 4 Nacisnąć przycisk, aby zapamiętać ustawienia.

- 5 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk i przycisk



### ! UWAGI

- Jeśli w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, system automatycznie opuści ustawienia instalacyjne.
- Jeśli wyjście nastąpi bez naciśnięcia przycisku, nastawiana wartość nie zostanie zapamiętana.


## E.S.P.

Jest to funkcja, która decyduje o sile nawiewu na każdym poziomie. Funkcja ta ułatwia instalację.

- Jeśli funkcja ESP zostanie ustawiona nieprawidłowo, klimatyzator może pracować niepoprawnie.
- Ustawienia te muszą zostać przeprowadzone przez certyfikowanego technika.

1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .

2 Naciskając przycisk  wejść w ustawianie funkcji o kodzie '03'.

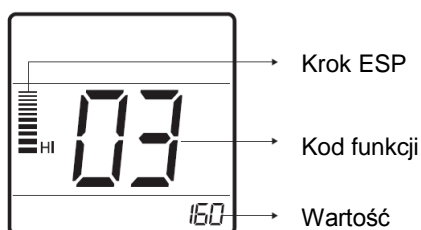



3 Ustawić krok wentylacji ESP i wartość ESP.



\* Zakres wartości ESP: 0 - 255

4 Nacisnąć przycisk , aby zapamiętać ustawienia.



5 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .

### ! UWAGI


- Ustawienie wartości ESP dla wyrobów nie posiadających funkcji bardzo słabego lub bardzo intensywnego nawiewu może nie działać.
- Należy zachować ostrożność i nie zmieniać wartości ESP dla każdego kroku wentylacji.
- Ustawianie ESP dla bardzo małych i bardzo dużych kroków jest niedostępne dla niektórych wyrobów.
- Wartości ESP są dostępne w zakresie określonym dla każdego wyrobu.

## Termistor


Funkcja ta służy do wyboru czujnika temperatury mierzącego temperaturę w pomieszczeniu.

1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .

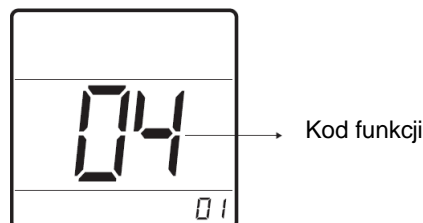

2 Naciskając przycisk  wejść w ustawianie funkcji o kodzie '04'.

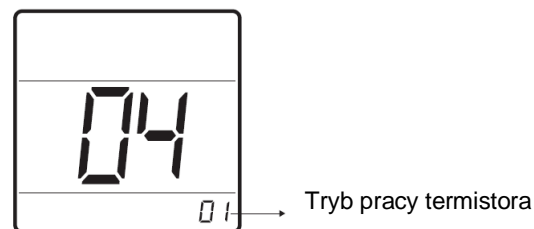

3 Za pomocą przycisku regulacji temperatury ustawić tryb pracy termistora. (01: zdalny sterownik, 02: wewnętrzny, 03: 2TH - dwa termistory).



4 Nacisnąć przycisk , aby zapamiętać ustawienia.

5 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .


### ! UWAGI

- ❖ Funkcja pracy z dwoma termistorami 2TH ma różną charakterystykę roboczą w zależności od wyrobu.
- **Chłodzenie:** Po porównaniu temperatury czujników z jednostki wewnętrznej i zdalnego sterownika wykorzystywany jest czujnik o wyższej temperaturze. (Istnieją wyroby, które pracują na czujniku o niższej temperaturze.).
- **Ogrzewanie:** Po porównaniu temperatury czujników z jednostki wewnętrznej i zdalnego sterownika wykorzystywany jest czujnik o niższej temperaturze.


## Wybór wysokości sufitu

Funkcja ta służy do dostosowania natężenia przepływu powietrza w zależności od wysokości sufitu (dla wyrobów typu sufitowego).

- 1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk



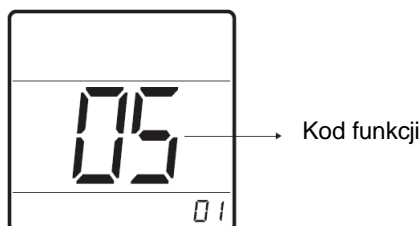

- 2 Naciskając przycisk  wejść w ustawianie funkcji o kodzie '05'.



- 3 Za pomocą przycisku regulacji temperatury wybrać wysokość sufitu. (01: średnia, 02: mała, 03: wysoka, 04: bardzo wysoka).



- 4 Nacisnąć przycisk , aby zapamiętać ustawienia.

- 5 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .


### UWAGI

- Ustawienie wysokości sufitu jest dostępne tylko dla niektórych wyrobów.
- W zależności od typu jednostki wewnętrznej, wysokość sufitu „bardzo wysoki” może nie występować.
- Więcej szczegółów zawartych jest w instrukcji wyrobu.


## Ustawienie ciśnienia statycznego

Funkcja ta ma zastosowanie tylko do wyrobów typu kanałowego. Ustawienie jej w innym przypadku spowoduje nieprawidłowe działanie.

- 1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk



- 2 Naciskając przycisk  wejść w ustawianie funkcji o kodzie '05'.

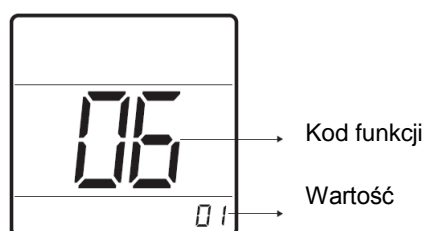



- 3 Za pomocą przycisku regulacji temperatury wybrać ciśnienie statyczne. (01: V-H, 02: F-H, 03: V-L, 04: F-L)

### <Tabela ustawień ciśnienia statycznego>




Wybrane ciśnienie		Funkcja	
		Stan strefy	Standardowa wartość ESP
01	V-H	zmienna	wysoka
02	F-H	stała	wysoka
03	V-L	zmienna	niska
04	F-L	stała	niska


- 4 Nacisnąć przycisk , aby zapamiętać ustawienia.

- 5 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .


## Ustawienie master/ slave zdalnego sterownika




Funkcja ta ma zastosowanie w pracy ze sterowaniem grupowym lub sterowaniem z dwoma zdalnymi sterownikami.

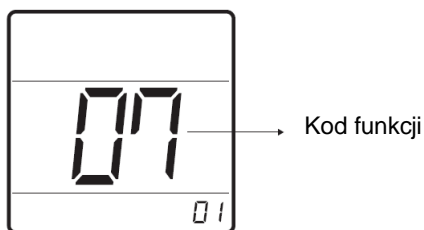- 1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .
- 2 Naciskając przycisk  wejść w ustawianie funkcji o kodzie '07'.

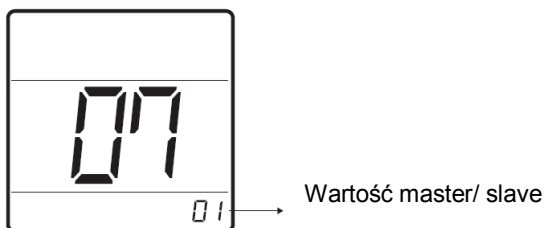

- 3 Za pomocą przycisku regulacji temperatury wybrać ustawienie master/ slave. (00: slave, 01: master)



- 4 Nacisnąć przycisk , aby zapamiętać ustawienia.
- 5 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .




Zdalny sterownik	Funkcja
<b>Master (główny)</b>	Jednostka wewnętrzna pracuje w sterowaniu grupowym kontrolowana zdalnym sterownikiem master. (Ustawienie master jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.)
<b>Slave (podrzędny)</b>	W sterowaniu grupowym wszystkie zdalne sterowniki, za wyjątkiem jednego sterownika master, są ustawione jako slave.


- Szczegóły znajdują się w części instrukcji poświęconej sterowaniu grupowemu.

- Przy sterowaniu grupowym ustawienia funkcji podstawowych, natężenia przepływu powietrza, blokady zdalnego sterownika, ustawienia czasu oraz inne funkcje mogą być nieczynne.


## Przełączanie skali Celsjusza/ Fahrenheita




Funkcja ta służy do przełączania wyświetlania temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. (Zoptymalizowane tylko dla USA).

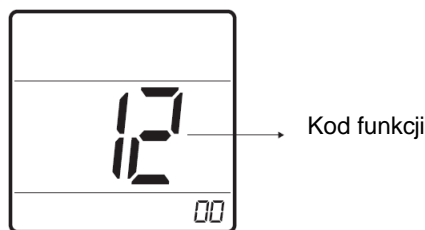

- 1 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .
- 2 Naciskając przycisk  wejść w ustawianie funkcji o kodzie '12'.

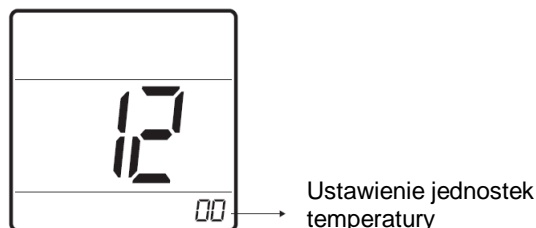

- 3 Za pomocą przycisku regulacji temperatury wybrać jednostki temperatury. (00: slave, 01: master)



- 4 Nacisnąć przycisk , aby zapamiętać ustawienia.
- 5 Po zakończeniu ustawiania nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .

- ❖ Przy wybranej skali Fahrenheita zawsze, gdy zostaną naciśnięte przyciski  , wartość temperatury zwiększy się / zmniejszy się o 2 stopnie.


# Instrukcja obsługi


## Praca standardowa

- ❖ Tryb pracy może być ustawiany tylko nadrzędnie, np. z poziomu centralnego sterownika.

## Tryb chłodzenia

Komfortowo schładza pomieszczenie czystym powiewem.


- 1 Nacisnąć przycisk .




- 2 Za pomocą przycisków regulacji temperatury ustawić żądaną temperaturę.  
(Zakres ustawiania temperatury: 18°C~30°C (64°F~86°F))

## Tryb ogrzewania

Wytwarza w pomieszczeniu ciepły powiew.


- 1 Nacisnąć przycisk .




- 2 Za pomocą przycisków regulacji temperatury ustawić żądaną temperaturę.  
(Zakres ustawiania temperatury: 16°C~30°C (60°F~86°F))

## Tryb automatyczny

Szybko schładza pomieszczenie przyjemnym i świeżym powietrzem.

- 1 Nacisnąć przycisk .




- 2 Gdy temperatura pomieszczenia jest niższa niż temperatura żądana  
: Rozpoczyna się praca w trybie ogrzewania (dotyczy tylko modeli z pompą ciepła)

Gdy temperatura pomieszczenia jest wyższa niż temperatura żądana  
: Rozpoczyna się praca w trybie chłodzenia

## Tryb osuszania


Usuwa wilgoć przy lekkim schładzaniu powietrza.


- 1 Nacisnąć przycisk .



## Tryb wentylacji

Nawiewane jest powietrze takie, jakie jest w pomieszczeniu, bez jego schładzania.

- 1 Nacisnąć przycisk .





- ❖ W trybie osuszania i wentylacji nie jest możliwa regulacja temperatury.

## Ustawienia funkcji


### Wybór prędkości wentylatora

W prosty sposób można sterować prędkością wentylatora.


1 Nacisnąć przycisk .

2 Nacisnąć przycisk .

#### Wybór prędkości wentylatora w trybie chłodzenia

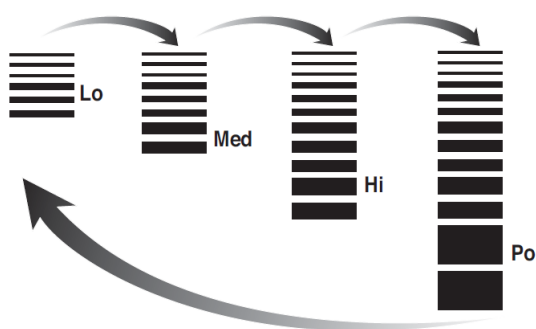


#### Wybór prędkości wentylatora w trybie ogrzewania, osuszania, wentylacji i pracy automatycznej

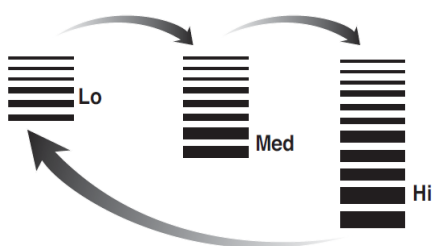


#### ! UWAGI

- Jeśli wyrób nie obsługuje funkcji sterowania prędkością wentylatora, nie będzie ona działać.

### Sprawdzenie temperatury pomieszczenia

1 Nacisnąć przycisk .






#### ! UWAGI

- W celu zmiany jednostek wyświetlanej temperatury na stopnie Celsjusza lub Fahrenheita, należy przełączyć skalę zgodnie z opisem na stronie 14.
- Z uwagi na to, że rozkład temperatury w pomieszczeniu nie jest równomierny, mogą występować niewielkie różnice pomiędzy rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu, a temperaturą wskazywaną na zdalnym sterowniku.

### Zabezpieczenie przed dziećmi

Funkcja ta zapobiega użytkowaniu urządzenia bez nadzoru przez dzieci lub osoby postronne.

2 Nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przycisk  i przycisk .



#### ! UWAGI

- Po ustawieniu funkcji zabezpieczenia przed dziećmi, jeśli zostanie naciśnięty inny przycisk, na ekranie wyświetlacza ukaże się wskaźnik 'CL'.

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

